


TX3190-NB（电商包装）用户使用说明书制作要求

一、 制作方式：128g双铜，翻页（骑马钉装订）。

二、 尺寸：75.00mm×50.00mm 如下图。

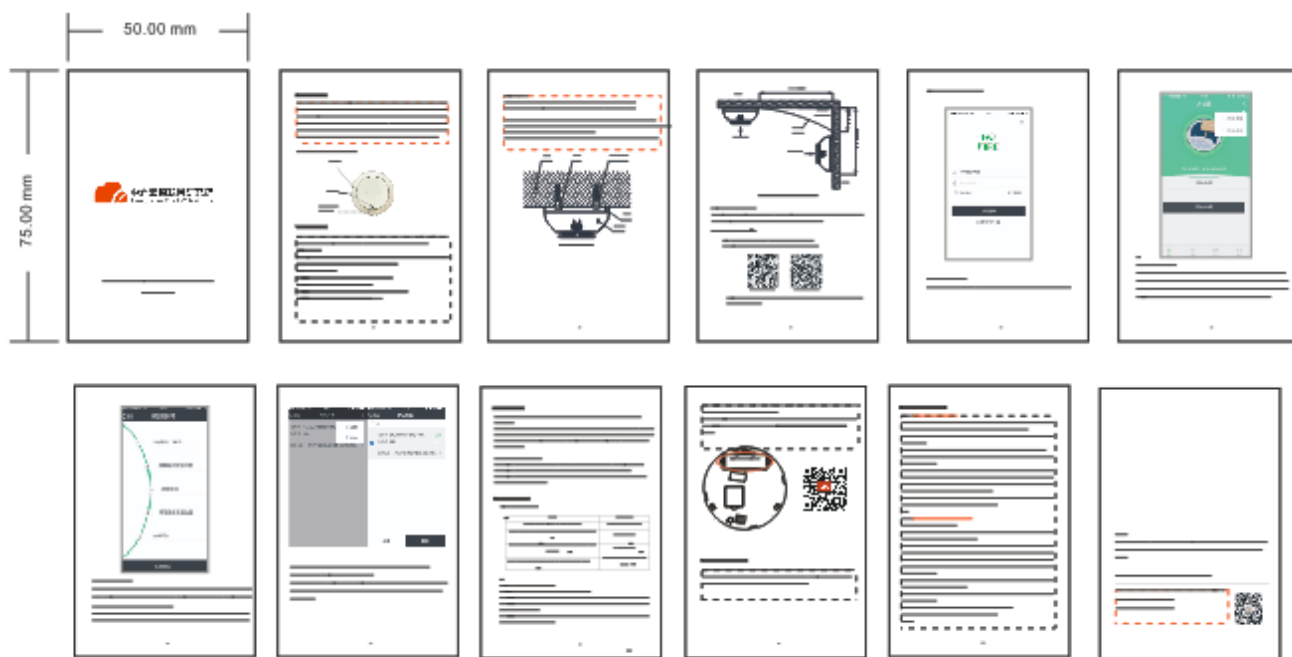

制作：骑马钉装订

此页只作为要求，不属于说明书正式内容，供应商制作说明书时不需将此页打印。说明书内容不以以上图片内容为准，应以每次下发最新文件为准。

JTY-GF-TX3190-NB 独立式光电感烟火灾探测报警器

用户使用说明书

一、产品简介

JTY-GF-TX3190-NB 独立式光电感烟火灾探测报警器（简称探测器）广泛用于家庭、宾馆、公寓等场所进行火灾安全监控，探测器采用 NB-IoT 通讯功能，结合云端服务信息管理，能够探测火灾时产生的大量烟雾，实时发出报警信号通过手机 APP、电话、短信等形式及时推送给相关责任人，对报警进行第一时间的通报，实现火灾事故的早发现、早报警、早扑灭，全面解决住所防火消防监督难点。

探测器的外形如下图所示：



二、使用说明

1. 先装入电池，再将探测器拧入底座，探测器瞬间闪亮 1 次，1 分钟左右后听到“滴滴”二声报警声，探测器即进入正常工作状态；

2. 适用场所

住宅、休闲厅、咖啡厅、歌舞厅、宾馆、饭店、公寓和旅馆等。安装时建议安装在房顶中央，远离死角区域。

3. 不宜安装的场所

- A. 尘埃、粉末和水蒸气大量滞留的场所；
- B. 有可能产生腐蚀气体的场所；
- C. 车库、厨房及其正常情况下有烟停留的场所；
- D. 温度过高、湿度过大的场所。


4. 安装方式

方式一:用螺丝和塑料膨胀管将底座固定在屋顶/墙壁上, 安装孔距为72mm。


方式二:撕下 3M 胶背膜, 将安装底座粘贴于屋顶/墙壁上。

注意:采用方式二安装时,要确保安装面光滑、平整、牢固、干燥、洁净,如不符合要求严禁采用方式二安装。安装后需定期检查探测器是否粘贴牢靠,防止发生掉落等问题。

推荐使用方式一安装,如采用方式二安装导致的安全事故责任自负。

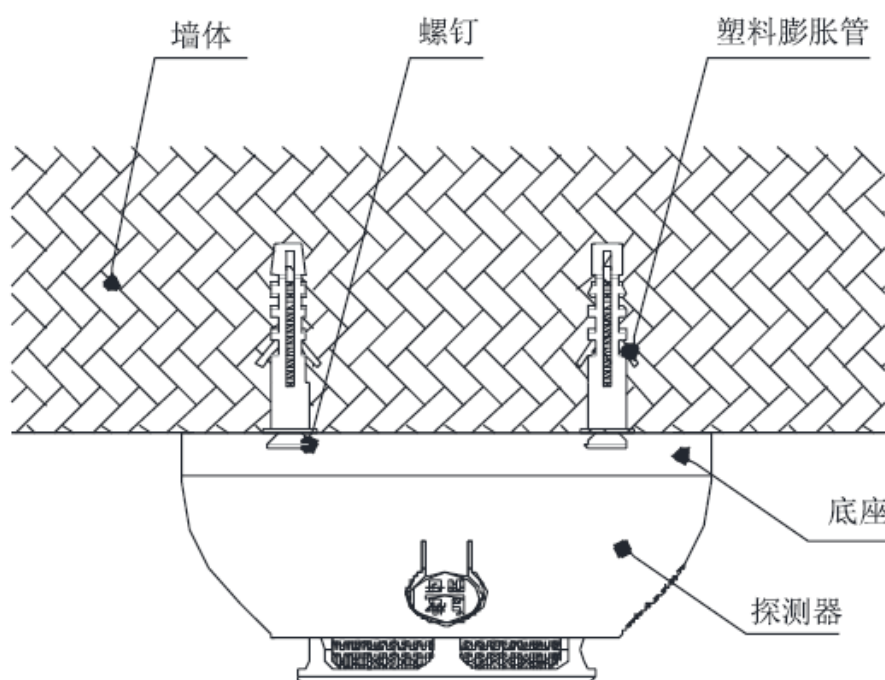

螺钉安装示意图

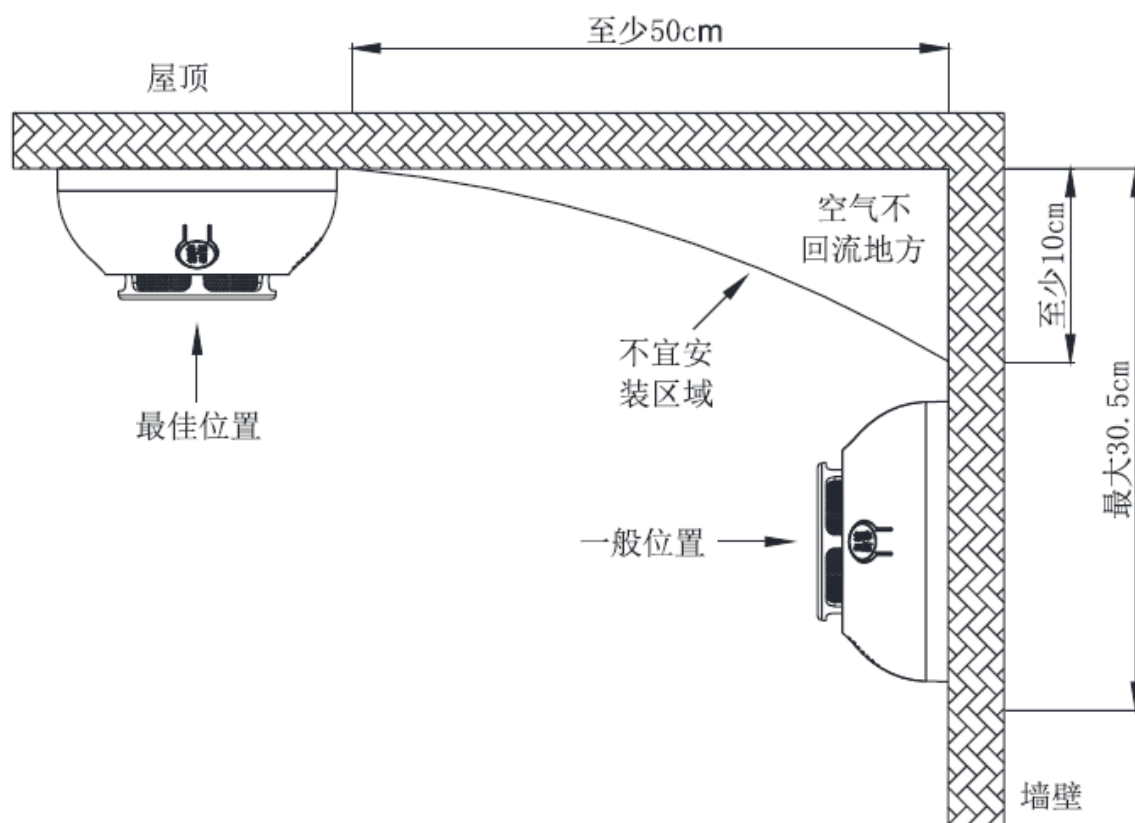

屋顶和墙壁安装位置示意图

5. 探测器在线功能

TX3190-NB 探测器可通过 NB-IoT 通讯接入云平台, 通过手机 APP 实时查看探测器状态, 接收显示报警信息;

扫描以下二维码下载安装 APP。



APP 下载二维码

三、 注意事项

探测器建议安装在屋顶的中间，每个相互独立的房间至少安装一只探测器。

注意：

1) 安装于房顶时，探测器的边缘应距任何一面墙壁不小于 0.5m。

2) 安装于倾斜或人形屋顶时，探测器应与屋顶保持一定的距离。

当坡度小于 30 度时，距离 0.2m 为宜，大于 30 度则 0.3m~0.5m 为宜。

应避免安装的位置：

1) 温度低于零下 10℃、高于 55℃或相对湿度 $\geq 95\%RH$ 的区域。

2) 多灰尘区域，灰尘进入探测器内部可能引起误报警。

3) 勿将探测器安装在产生可燃烟雾颗粒的场所，如厨房、热水器暖气的位置。

四、 维护与保养

1. 常见故障与排除

问题	处理方法
短按“自检/消音”按钮无反应	检查电池是否装好
红灯每分钟闪一下，同时伴随“滴”一声报警声	需更换电池
红灯每分钟闪一下，同时伴随“滴、滴”两声报警声	需清洗迷宫

2. 电池保养、更换及安全注意事项

1) 电池使用寿命受其它因素影响，例如

a. 使用环境因素。如高温高湿等环境对电池自身内部产生影响。

b. 无线信号因素。无线信号不好的地方，无线产品巡网上传数据耗电量会增大。

c. 使用场景。如放在多干扰源的地方，将导致探测器多次检测，增加探测器的耗电量。

2) 探测器采用 3.0V 锂电池, CR17505, 可以联系厂家或扫以下二维码进入本公司网店咨询购买上述电池。

注意：请使用规定的电池, 使用其他电池可能对探测器造成损坏，更换新电池时，请将旧电池投入电池回收垃圾桶中。

3) 电池安装位置如下图所示(更换电池时需注意正负极方向)

4) 安全注意事项

- a. 本产品使用的电池为非充电电池，严禁对电池充电、短路；
- b. 严禁对电池过放电、挤压、焚烧；
- c. 严禁使用带有严重伤痕或变形的电池；
- d. 严禁在允许的温度范围之外使用或加热电池；
- e. 严禁用户自行拆卸电池；
- f. 严禁直接在电池表面焊接；
- g. 更换电池时，请使用原厂专用电池或与其相同规格的电池，否则可能导致电池起火、爆炸！

五、 报警后处理方法

探测器报警后处理方法：应立即与场所相关联系人取得联系，确认场所火情状态，如场所未发生火情可通过手机 APP 对探测器进行复位，如确认发生火情应立即联系相关人员处理。

六、 良好的安全习惯

制定并练习逃生计划

制作一副楼层平面图, 标明所有门窗的位置, 每个房间至少要有两条逃生路线, 二楼的窗户可能需要备有绳索或逃生梯。

让家庭成员一起讨论您的逃生计划, 让每个人了解发生火灾时应该怎么做。

确定一个室外集合地点, 以便发生火灾时所有人均到此集合。

让每个人熟悉烟雾探测器的报警声, 并训练他们在听到报警声时如何离开房间。

每隔半年进行一次火灾演习, 包括晚上的演习。火灾时, 你可能无法照顾你的孩子, 让他们懂得应对非常重要, 所以要确保小孩听到报警声时, 能有意识苏醒过来, 并执行逃生计划。进行紧急情况的逃生演习, 演习结束后, 对您的逃生计划进行检讨、优化。

在每个楼层、厨房、地库和车库内安装并妥善保养灭火器。在发生紧急情况之前, 熟识灭火器的使用方法。

探测器报警时应采取的行动

唤醒家中老幼大小, 立即按照逃生计划离开房屋, 每秒钟都很重要, 所以不要把时间浪费在穿衣服或携带重要物品上。

如果离开过程中遇到室内的门, 开启前务必试探其表面温度, 如果表面很烫, 或者看到裂缝中透出烟雾, 则不要开启此门! 此时应使用其他出口。如果门的内表面感觉较凉, 首先用肩膀顶住门板, 然后慢慢开启, 做好随时关闭房门的准备, 一旦有热气和烟雾涌入, 立即关紧房门。

如果空气中烟雾弥漫, 则身体尽可能靠近地面。透过一块布做浅呼吸, 如果有机会将布沾湿, 尽可能沾湿。到达室外后, 去预定地点集合, 并确保每个人都已逃出火灾现场。

从邻居家(而不是火灾现场!)呼叫消防队, 没有得到消防队许可, 不得返回家中。

感谢您选用 JTY-GF-TX3190-NB 独立式光电感烟火灾探测报警器，请和我们保持密切联系，我们将竭诚为您提供及时、优质的服务！